ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

- ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ 4.25m ΜΕ 8 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΤΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΤΒΟΤ(ΤΨΟΤΣ 1.3m) ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 125W, IP65
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ IP67 ΧΩΝΕΤΤΟ ΣΤΟ TO000 ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 35W, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 220/24V
- ΤΠΟΒΡΤΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΝΤΡΙΒΑΝΙΑ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 12W ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP68. ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 220/24V
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ IP68 ΧΩΝΕΤΤΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ WALKOVER ΜΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 35W ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 220/24V
  ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΕΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 1000Kgr
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ IP68 ΧΩΝΕΤΤΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ WALKOVER ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 35W, ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 220/24V ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΕΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 1000Kgr
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (ΠΙΝΑΚΑΡ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ IP67 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
- ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 0,60m x 0,60m
- ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1000mm x 1000mm x 5mm
- ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΤΥΚΡΟΤΗΜΑ 1.5Κw ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΣΤΝΤΡΙΒΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΘΥΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ NYY ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PE 6900 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 80 cm .

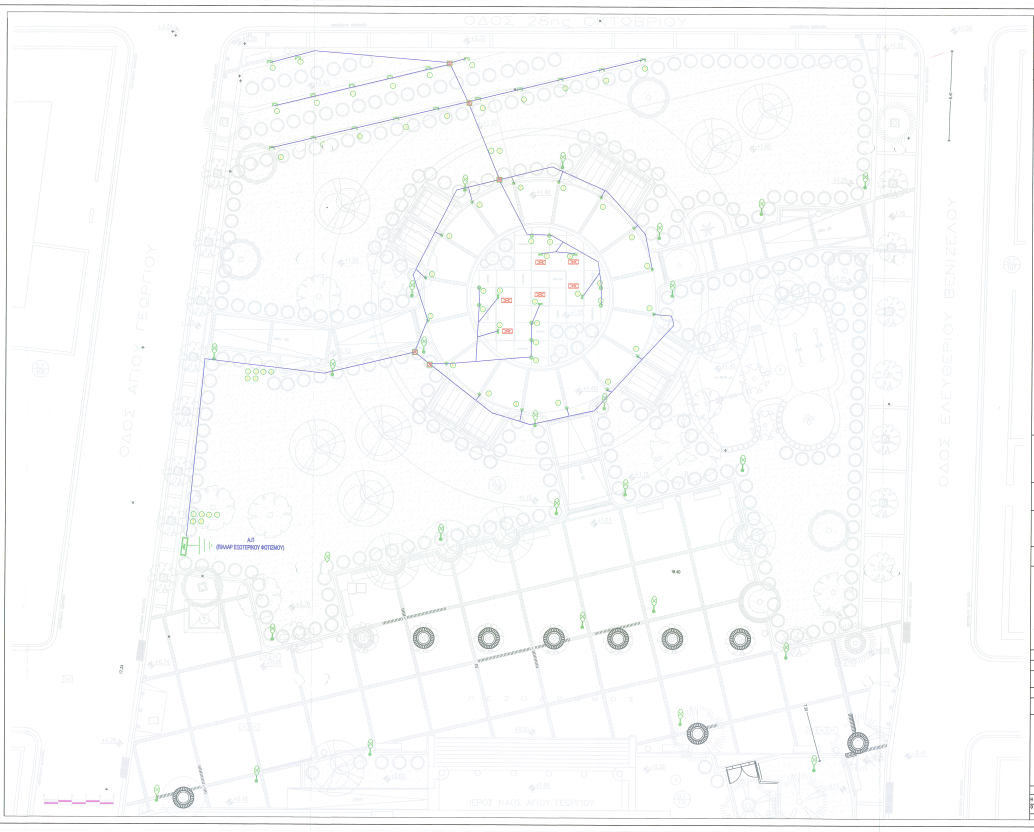

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση τυχόν ακαδιαστάτες παρελκύσεις από ένα κύκλωμα φωτισμού θα τοποθετηθεί ένα επιπλέον καλώδιο. Η κατασκευαστής εργολάβος είναι υπεύθυνος για τυχόν επιπλέον ώρες δουλειάς αν κάτι τέτοιο θα πρέπει στο μέλλον. Η τοποθέτηση θα γίνεται με τρόπο ώστε η εξυπηρέτηση τμημάτων μη τυχόν ανοιχτής οδοποιίας και σταθμών τηλεφώνου διατίθεται.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ανιχνευτής Κλοιοφύλακας Πυρόβλεψ
- Πίδακας
- Αλλαγές πάχους ίχνοι ίδιου
- Πυξίδα υφιά
- Γεφύρεια
- Γέφυρα (υφιστάμενο)
- Κιοσκάκια (υφιστάμενο)
- Νηστεία (υφιστάμενο)
- Βρυσάκια (υφιστάμενο)
- Λάβαν (υφιστάμενο)
- Δέμνι Αλέξανδρος (υφιστάμενο)
- Αγγελική Δενδρόβιβα (υφιστάμενο)
- Ξύλινος (υφιστάμενο)
- Δένδρα κατεγραμένα
- Φάκιος (νεαμένο)
- Νεστεία (προτεινόμενο)
- Τρελά πράσινο (προτεινόμενο)
- Μέσο πράσινο (προτεινόμενο)
- Ομαλό πράσινο (προτεινόμενο)
- Σκαμένα αδέντρα
- Μάρμαρο 6 Γρανίτης
- Ξυλόφρ τυλίθα δοκάνι
- Τσιμεντοκιβόλιο 20x10 αν.
- Τσιμεντοκιβόλιο 10x10 αν.
- Ραβδωτό σκυρόδεμα
- Κλίνη σιμέντου με ανακτόκιαλο
- Τσιμέντο
- Βάση Παβαλίων (6 θέσεις)
- Βαθιά μετοκινούμενο
- Φωτιστικό υπ' ατμό
- Φωτιστικό ενδίστο downlight
- Φωτιστικό wallover μίας δόμης
- Φωτιστικό wallover led
- Φωτιστικό απαβρόνιο
- Τρεπτόμενο κρούσο αμβόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΕΝΟΙΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ στο ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΕΙΔΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΗΜ1

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΚΑΤΟΨΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100 | ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗΣΕ:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ: 111121
Αν. Κανάρη, Κηφισιά-Αττ. τηλ. 6932 07 . . 6945 6 . .
Τηλ. 30 69 10 05 07, e-mail: . . . . . .
ΑΦΜ: 070024919, ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ: ΦΕΚ/ΗΜ/2012 ΜΕΤΡΗΣΗ:

Α ΕΚΔΟΣΗ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	
Β ΕΚΔΟΣΗ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ	